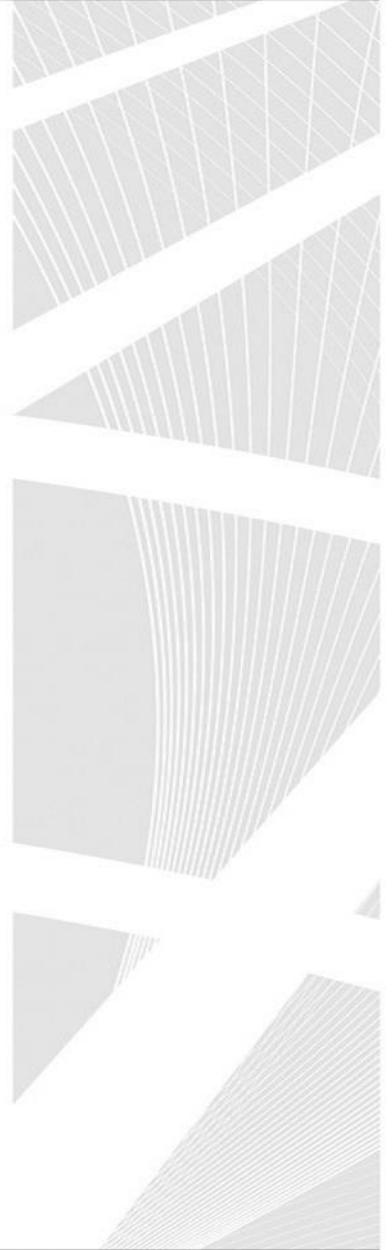

Webinar Technology Watch

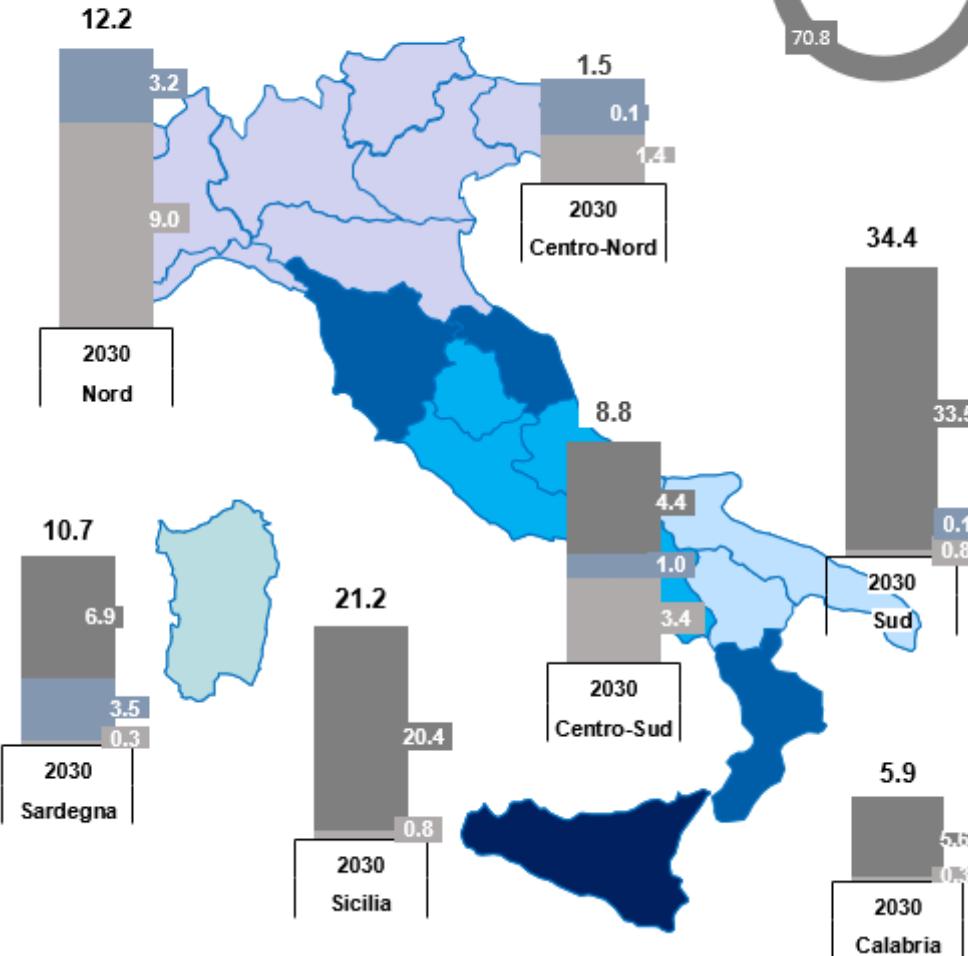
Roma, ottobre 2022



Accumulo per zona di mercato al 2030

Capacità installata accumuli (GWh)

- Accumuli Small-Scale
- Accumuli Capacity Market
- Accumuli Utility-Scale



Scenario FF55

Lo scenario FF55 prevede che saranno necessari quasi 100 GWh di accumuli aggiuntivi al 2030 per raggiungere gli obiettivi di policy e per contenere l'overgeneration.

Circa 71 GWh sono di tipologia utility-scale, circa 8 GWh sono già previsti dalle aste capacity market e 16 GWh sono batterie small-scale associate al fotovoltaico rooftop.